


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

 Деев Ю.М.
" 24 " 06 2019 г.

Электростанция НТЭЦ-3

Объект ремонта КЦ кровля ГК 4 очереди ряд «Б-Г» оси 19-23 отм. 38,40м. 2019г.


ВЕДОМОСТЬ № ЕАЕЗ.ТОиР.КЦ.2019.0151/1
объёма ремонтно-строительных работ

на ремонт асфальтовой кровли ГК 4 очереди ряд «Б-Г» оси 19-23 отм. 38,40м.
(вид ремонта)

№ п/п	Вид работ	Формула подсчёта	Ед. измере ния	Кол- во	Примечан ие
1	Разборка песчаной асфальтобетонной кровли t до -40мм.	$(48*18-19*8-3,14*0,14^2*6-3,14*0,315^2*3-0,9*0,6-3,14*0,55^2*3-3,14*0,75^2*-3,14*0,35^2*2-3,14*0,5^2-3,14*0,25^2-3,14*0,75^2)*0,03$	м ²	702	702*0,035* 2,25=55,3т н
2	Разборка гидроизоляции Рубероид РЭМ-350-3 слоя	$(48*18-19*8-3,14*0,14^2*6-3,14*0,315^2*3-0,9*0,6-3,14*0,55^2*3-3,14*0,75^2*-3,14*0,35^2*2-3,14*0,5^2-3,14*0,25^2-3,14*0,75^2)*0,03$	м ²	702	702*0,012* 1,6=13,5тн
3	Разборка стяжки t-50мм М-100	$(48*18-19*8-3,14*0,14^2*6-3,14*0,315^2*3-0,9*0,6-3,14*0,55^2*3-3,14*0,75^2*-3,14*0,35^2*2-3,14*0,5^2-3,14*0,25^2-3,14*0,75^2)*0,03$	м ²	702	702*0,015* 2,2=23,2тн

		$3,14*0,75^2$ $*0,015$			
4	Демонтаж стальных металлоконструкций (остатки демонтированного оборудования-обрамление проемов в плитах покрытия и остатки трубопроводов от котла №15).		тн	0,13	
5	Замена воронок ливнепроводов с участком трубы du 100мм (1м)		шт.	3	
6	Заделка отверстий в кровли металлическим листом t-6мм. При установки листа размером более 1м установит ребра жесткости уголок 63*63*6	$3,14*0,14^2*6+3,14*0,315^2*3+0,9*0,6+3,14*0,55^2*3+3,14*0,75^2*3,14*0,35^2*2+3,14*0,5^2+3,14*0,25^2+3,14*0,75^2$	м ²	10	$10*0,006*7850=471кг$
7	Восстановление стяжки t-50мм М-100	$(702+10)*0,015$	м ³	10,8	712м2
8	Огрунтовка поверхности стяжки битумным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат (расход 0,25-0,35 л/м2)	702+10	м ²	712	
9	Устройство гидроизоляционного покрытия кровли из рулонных материалов типа Изопласт ЭКП- 4.5-1 слой, ЭПП- 4.0-1слой	$(48*18-19*8)$	м ²	712	
10	Укладка, разравнивание и уплотнение холодной складированной органоминеральной смеси (Холодный асфальт тип Бх марка1) -30мм.	$(48*18-19*8)*0,03$	м ³	21,4	
11	Огрунтовка поверхности асфальтобетонной пропиткой «Дорсан» Расход грунтовки 0,7кг/м ² .		м ²	712	
12	Погрузка и перевозка мусора на 44км		тн	92	
13	Вывоз металлолома на площадку ТЭЦ-3 до 1км		тн	0,13	

Начальник КЦ

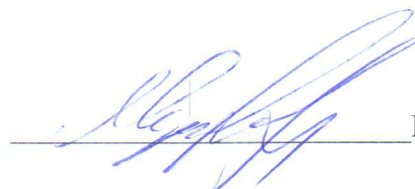


И.П. Сорокин

Начальник ОППР



М.А.Ермаков

Инженер 1 категории по ремонту



Е.Н. Юрасов