
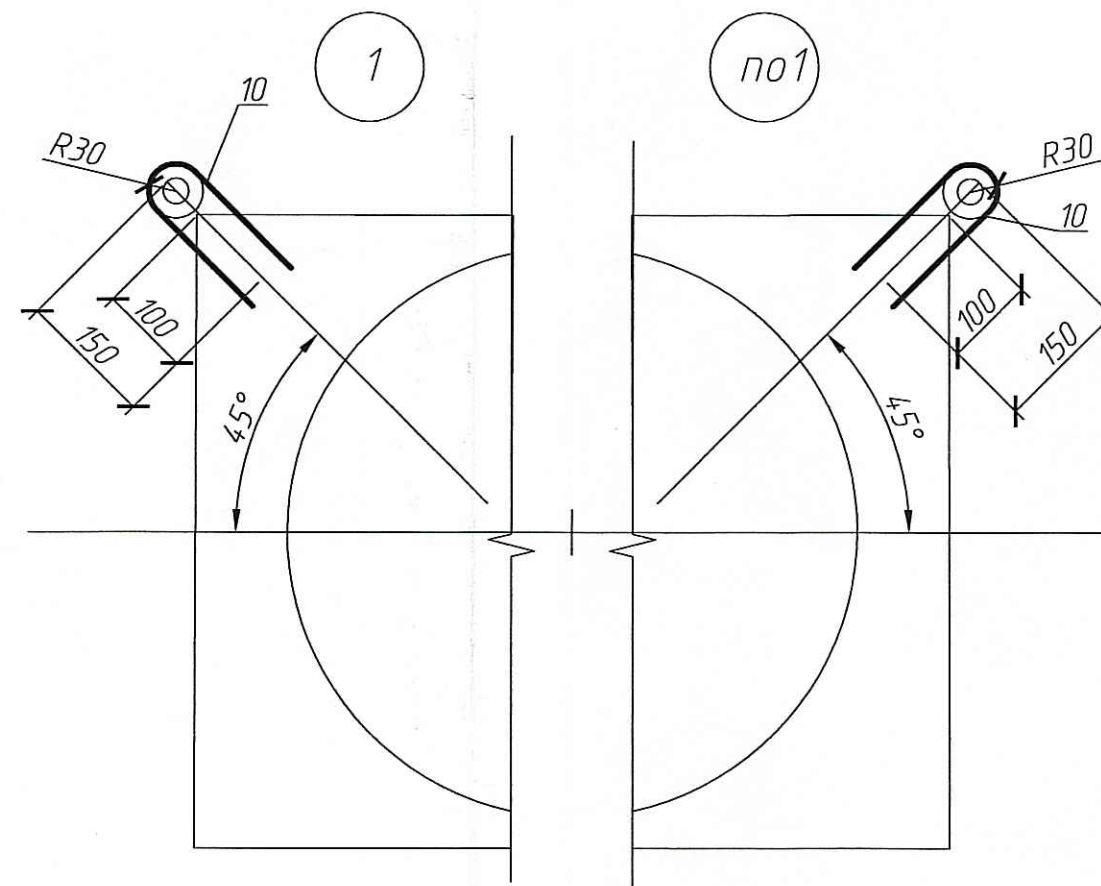
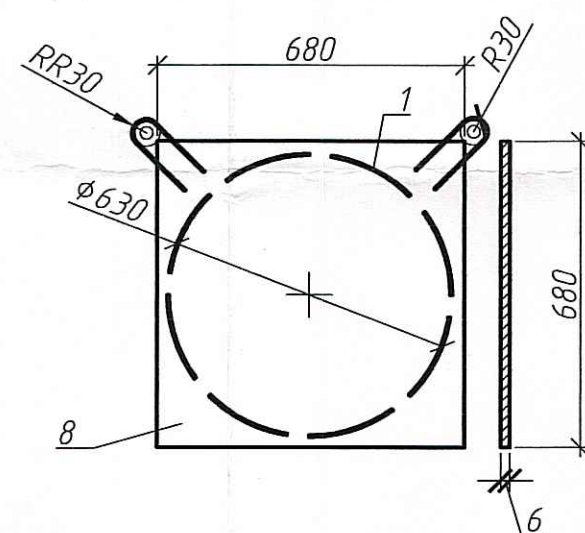
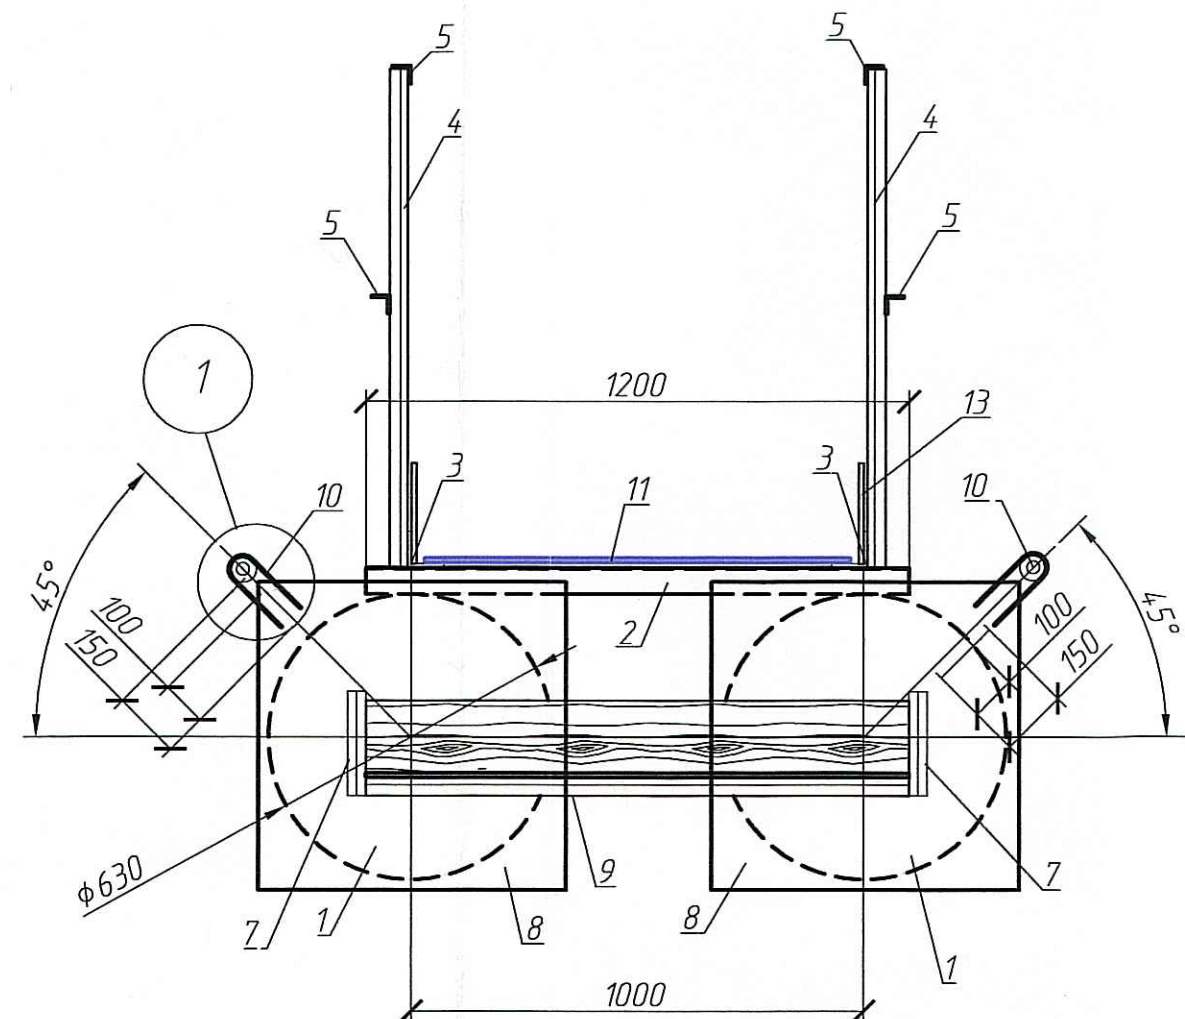
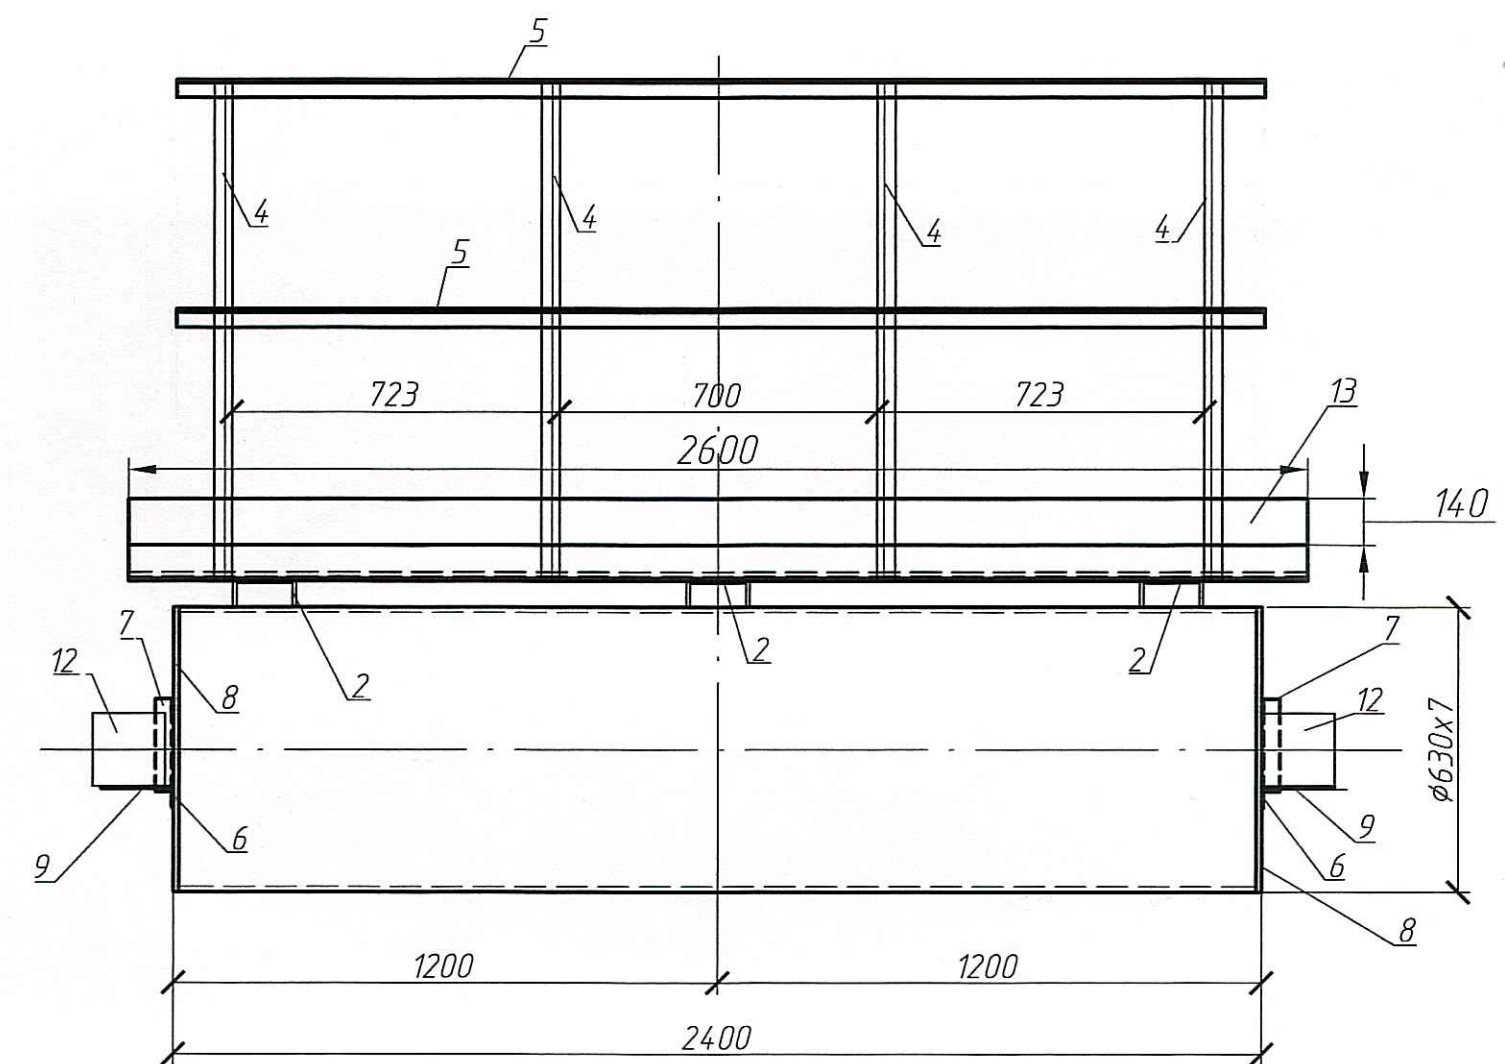


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

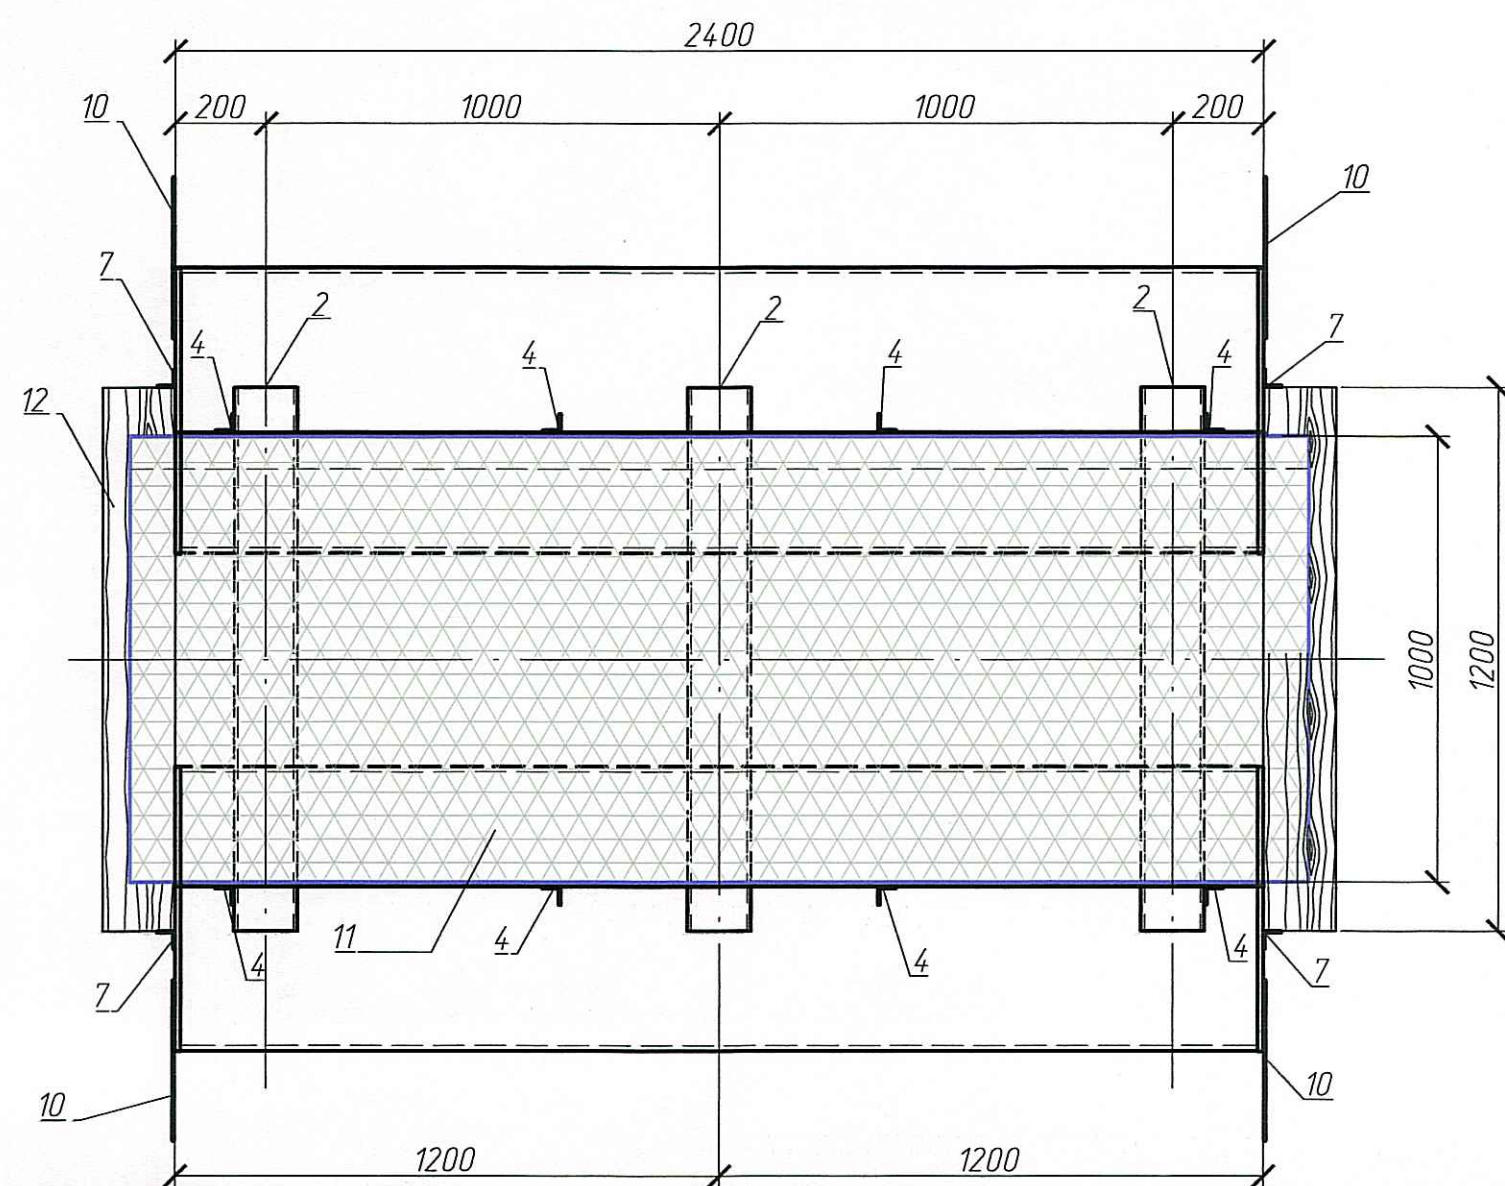

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№№	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примеч
1	ГОСТ 10704-91	Труба 630х7 ГОСТ 10704-91 С255 ГОСТ 10706- L=2400 мм	2	258,12	11-107,55кг
2	ГОСТ 8240-89	Швеллер 14П ГОСТ 8240-89 L=1200мм С245 ГОСТ 535-2005	3	14,76	11-12,30кг
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 535-2005 L=2600 мм	2	36,24	11-15,10кг
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 535-2005 L=1100 мм	8	3,77	11-3,77кг
5	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 535-2005 L=2400 мм	4	9,05	11-3,77кг
6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 535-2005 L=1200 мм	2	4,60	11-3,77кг
7	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 535-2005 L=200 мм	2	0,8	11-3,77кг
8	ГОСТ 19903-74*	Лист 680х680х6 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 535-2005	2	21,80	
9	ГОСТ 19903-74*	Лист 150х1200х6 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 535-2005	2	8,50	
10		Круг В-Ø10 ГОСТ 2590-2006 С245 ГОСТ 535-2005 L=400 мм	4	0,25	11-0,616кг
11	ТУ 36.26.11-5-89	лист ПВ2 610 х1000х2600 ТУ 36.26.11-5-89 Ст 3сп ГОСТ 380-88	1	67,6	12-26,0кг
12		Деревянные конструкции			
		брус антисептир. 150х150х1200 мм	2		0,04 м3
13		Лента 1,5х140 ГОСТ 503-81	5,2 п.м.	8,6	
		Грунт ГФ-021		2,4 кг	
		Краска БТ-177		18 кг	
		Цель А1-8х24 ГОСТ 2319-81		6 м.п.	
		Масса наплавленного металла		10	

Спецификация составлена на один понтон. Изготовить: 9 шт

Примечание:


1. Все работы по монтажу и изготовлению выполнять по СНиП II-23-81*
"Стальные конструкции"

2.Защиту металлоконструкций выполнить по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"

3. Все металлоконструкции окрасить за 2 раза краской БТ-177 по грунту ГФ-021.

4. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, высота сварных швов 6мм.

5.Скрепить понтоны между собой цепью за уши поз.№10. В растянутом положении между деревянными брусками понтонов должно быть расстояние 200мм.

						14437-06		
					Восстановление шахтных водобросных колодцев ЗШО №2 секция №1	Лит.	Масса	Нашистая
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			864	Д/М
Разраб.	М.А.Луговых			29.08.19			кг	
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Н.ПТО	А.М.Розагатых			29.08.19	Понтон		СИБИРСКАЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОВОСИБИРСКАЯ ТЭЦ	
Н.КЦ	А.Г.Сутырин			29.08.19				
Чтлб	П.И.Данейко			29.08.19				